


PLESSO 1
PIANO TERRA
H= 4.80mt.

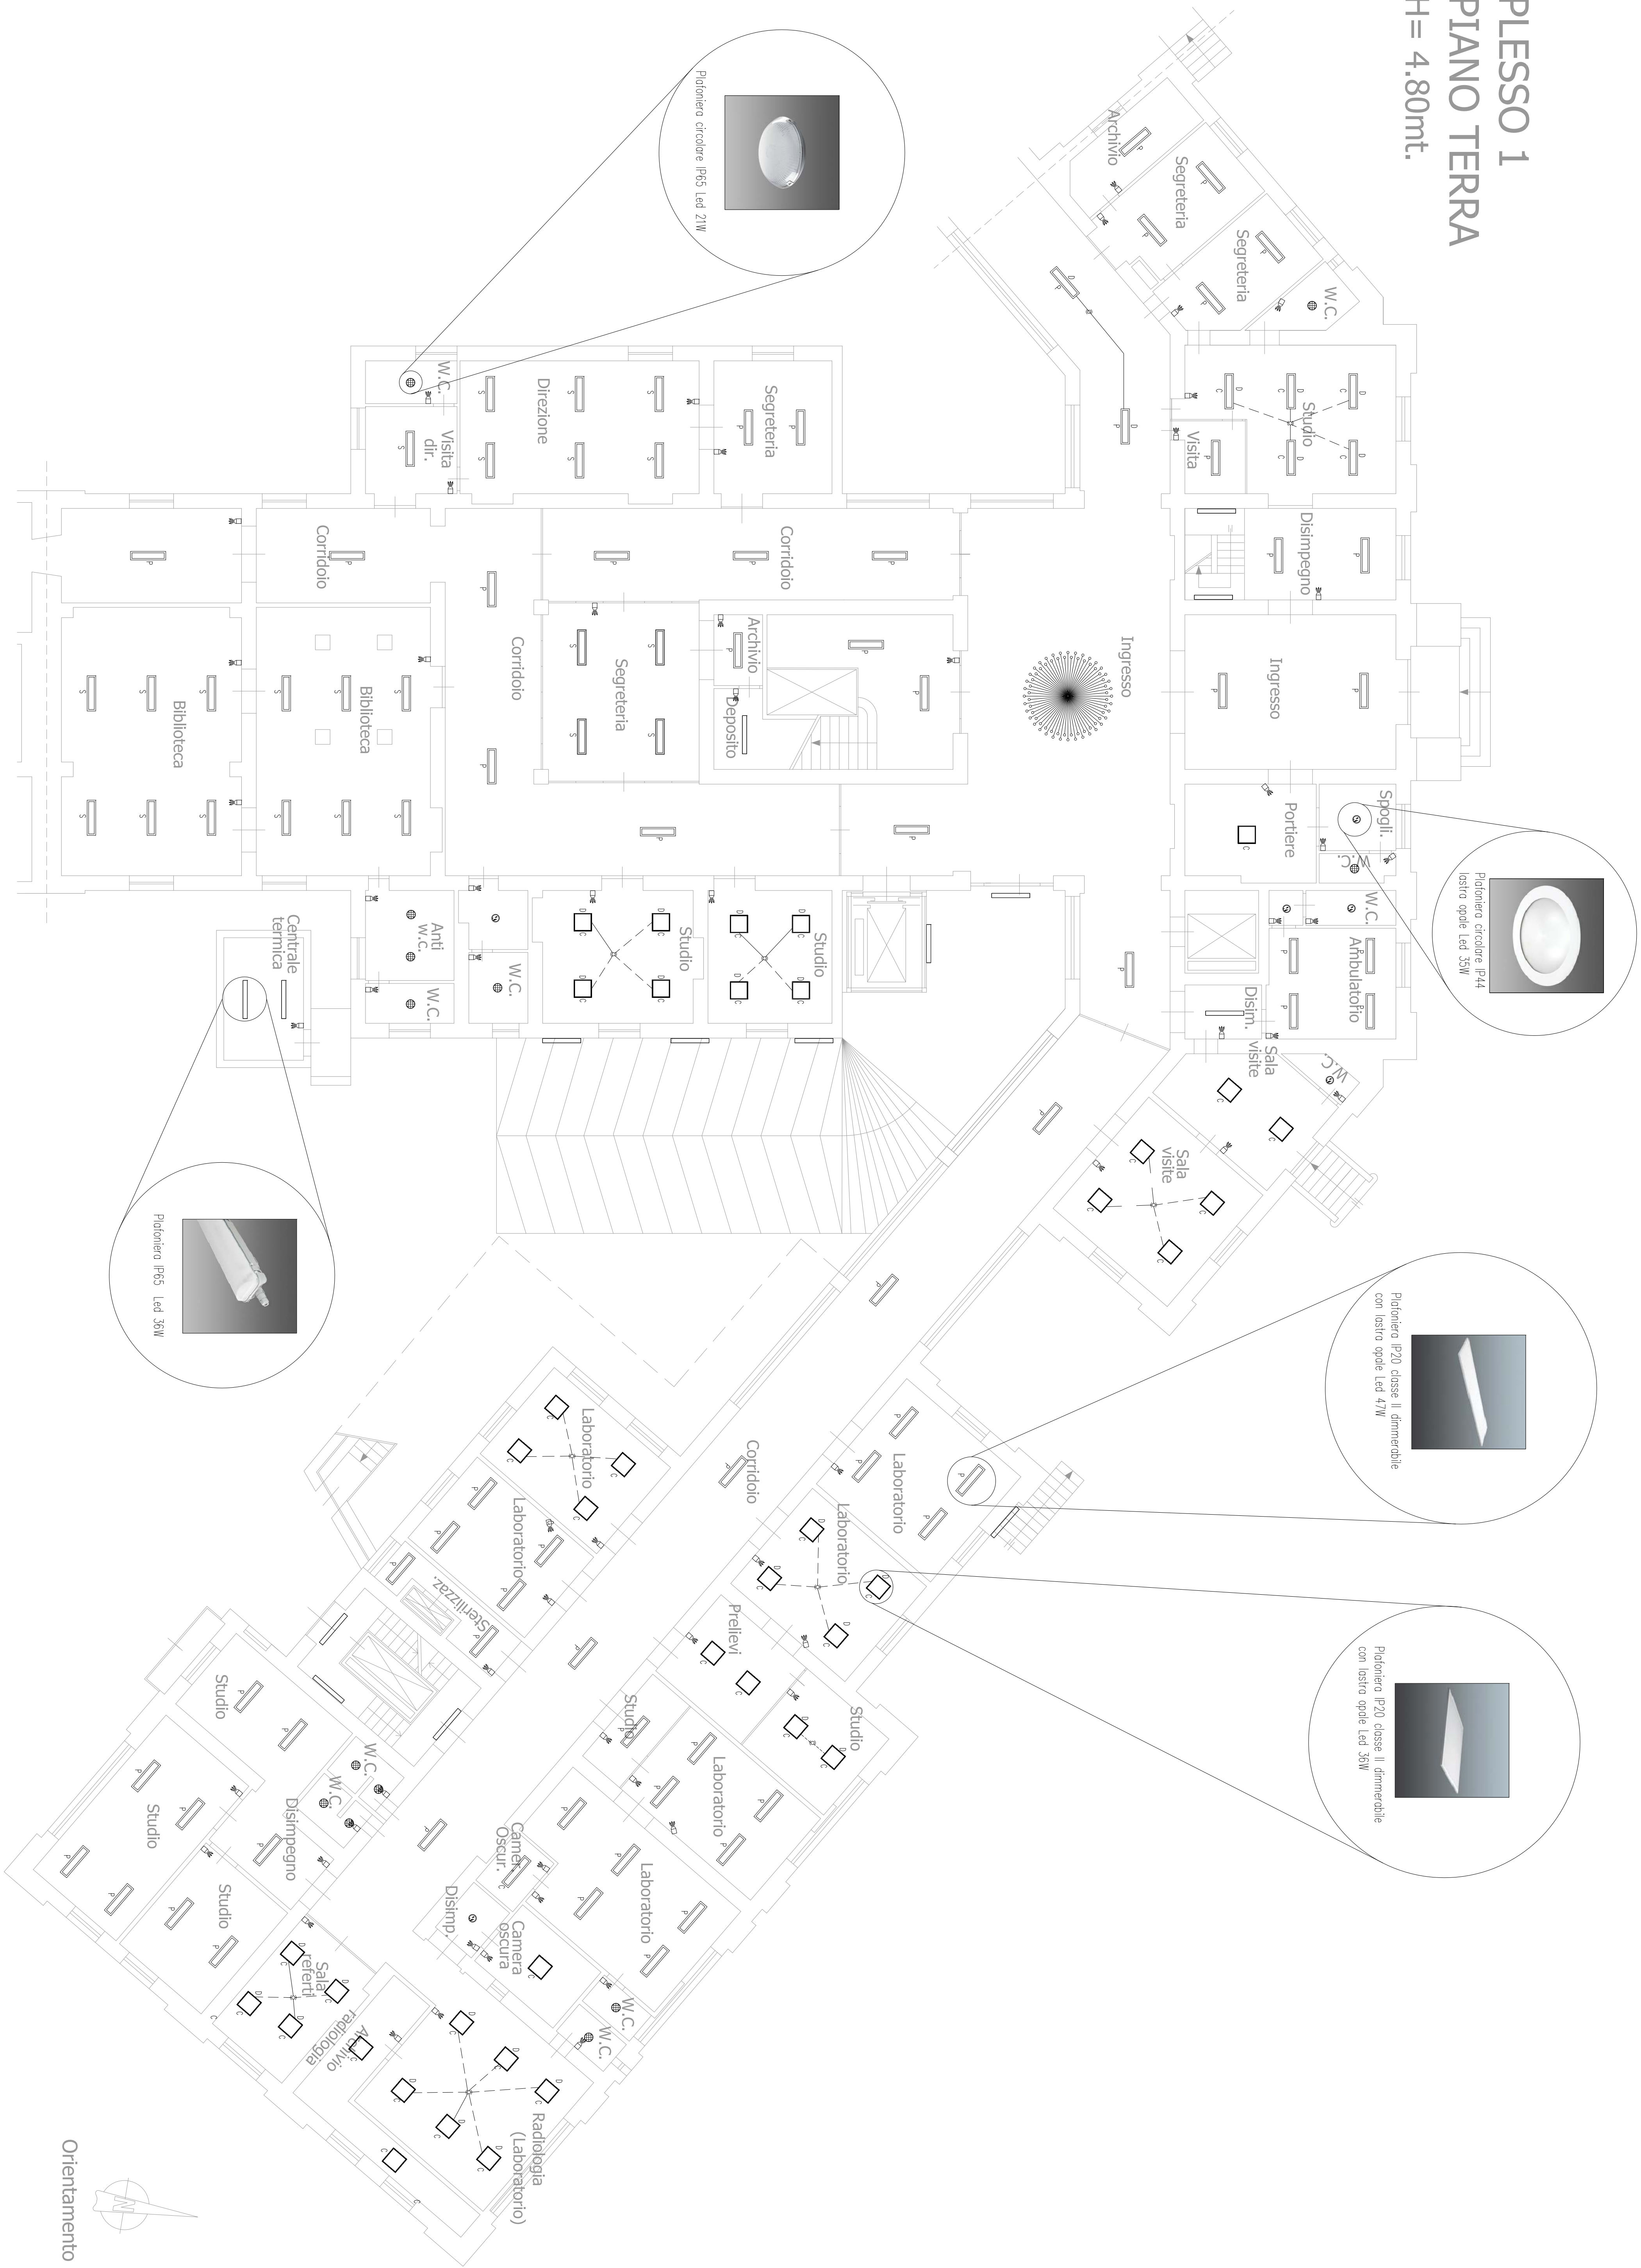

LEGENDA SIMBOLI	
	Piattonera P65 installata a soffitto o parete Led 36W
	Piattonera P20 classe II a con lastro opale Led 47W
	Piattonera P20 classe II a con lastro opale Led 36W
	Piattonera circolare P44 a controsoffitto lastro opale Led 35W
	Piattonera circolare a piattona P65 Led 21W
	Piattonera Ermetica con riflettore in vetro, lastro interno in plexiglas P65 Led 36W
	Corpo illuminante a sospensione composto da 50 lampade led 10W con attacco E27
	Rivelatore di presenza asservito all'impianto di illuminazione
	Sonda di luminanza
	Cano Bus-Dati

N.B. Con le lettere sotto indicate si intende:
"p" installazione a piattona
"c" installazione a controsoffitto
"s" installazione a sospensione
"n" Dimmerabilità piattonera con sistema DALI

REGIONE SICILIANA Comune di Palermo (PA)			
Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Poolo Giaccone di Palermo con sistemi Led			
COMITENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Poolo Giaccone Palermo			
PROGETTAZIONE : scds s.p.a. s.p.a. via G. Galilei, 2 90144 Palermo (PA) tel. 091 23221333 e-mail: 1722213322 cdm@cdm.sicilia.it			
PROGETTISTA: - Ing. Sergio Baggio			
COLLABORATORE: ING. APPLICAZIONE:			
DIRETTORE DEI LAVORI:			
BRTS APPLICAZIONE:			
PROGETTO ESECUTIVO		PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA I - STATO FUTURO	
ACQUINQUANTI:		RITRATTI:	
Data: 1/100		E/L 0 0 0 0 0 4	