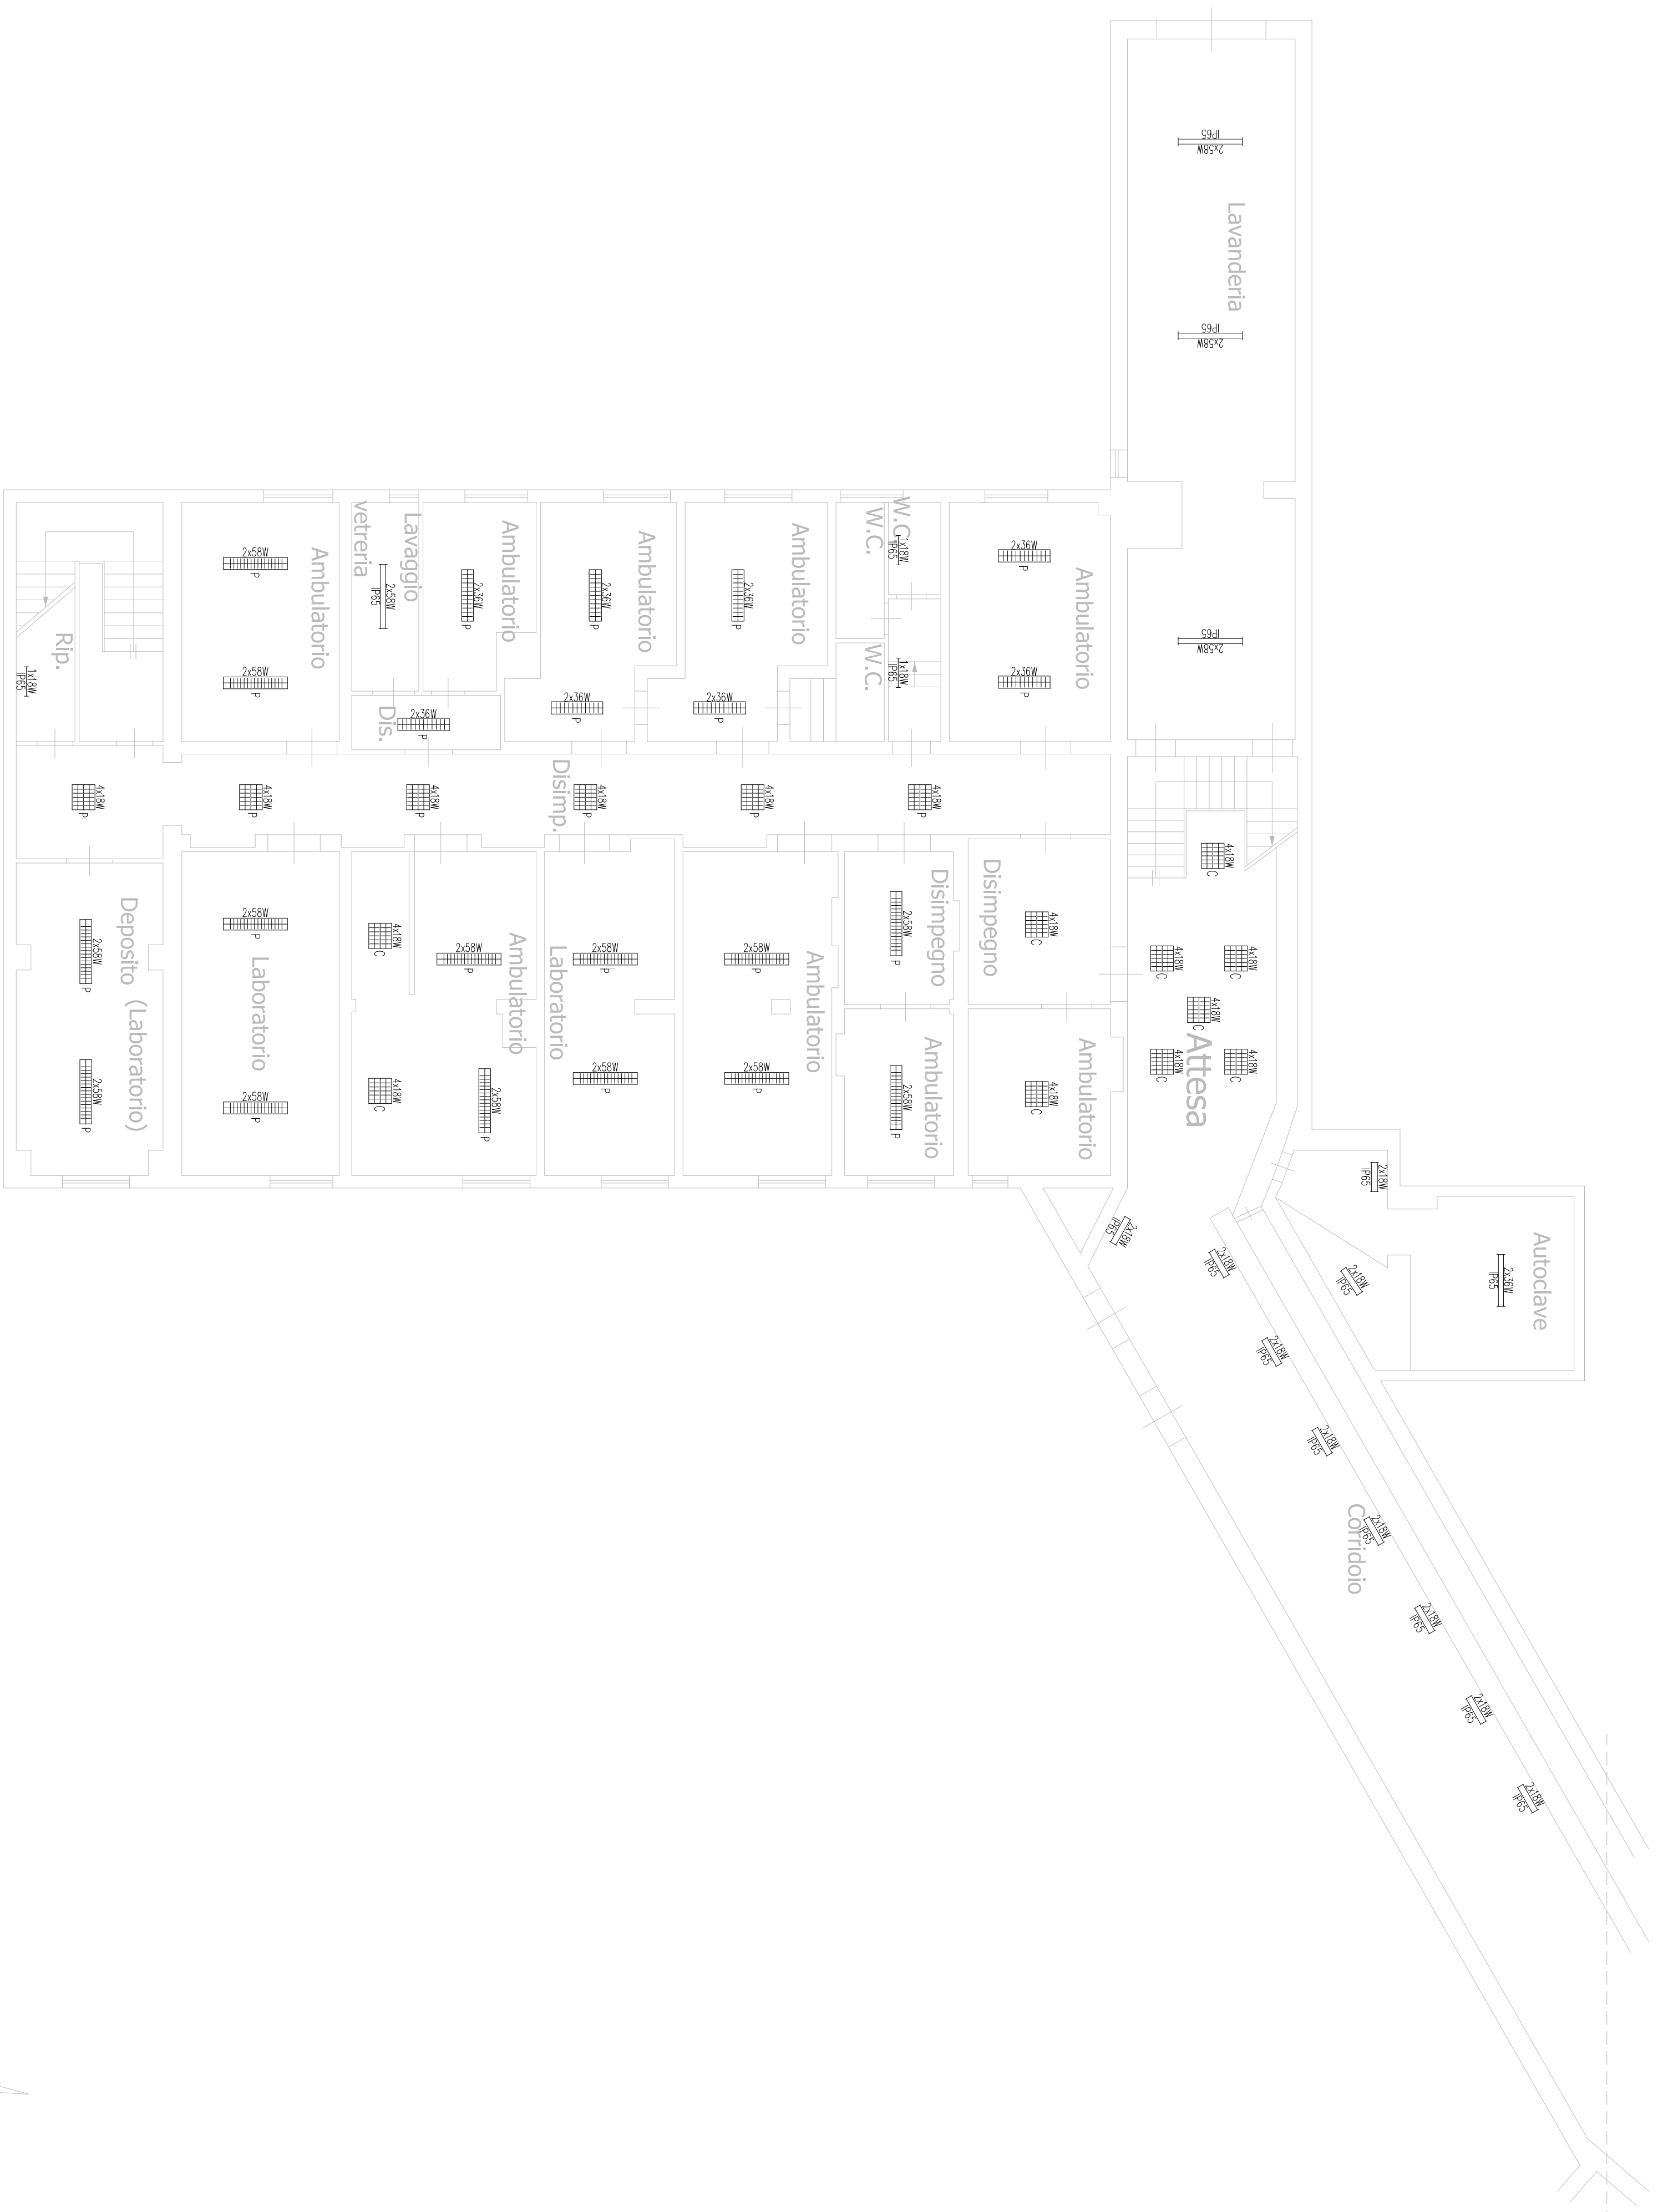









PLESSO 1  
PIANO S1  
H= 2.90mt.



Orientamento

LEGENDA SIMBOLI	
 2x58W	Platonierra lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 2x58W
 2x36W	Platonierra lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 2x36W
 4x18W	Platonierra lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 4x18W
 2x58W IP65	Platonierra IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x58W
 1x18W IP65	Platonierra IP65 a soffitto o parete con lampada FL 1x18W
 2x18W IP65	Platonierra IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x18W
 2x36W IP65	Platonierra IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x36W

N.B. Con la dicitura "P", "C", "S" si indica in ordine installazione a platone, controsoffitto e sospensione

REGIONE SICILIANA Comune di Palermo (PA)	
<p>Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con sistemi Led</p>	
<p>COMITENTE: Azienda Ospedaliera Università Paolo Giaccone Palermo</p>	
<p>PROGETTAZIONE :</p> <p></p> <p>PROGETTISTA: COLLABORATORE: DIRETTORE DEI LAVORI: DITTA APPALTRICE:</p> <p>- Ing. Sergio Rappa</p> <p>sede operativa Via G. Giusti, 9 90144 Palermo Tel./Fax 091-7302861 e-Fax 1782213322 cirm@climclicca.it</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERATO 2 - STATO DI FATTO</p>
<p>AGGIORNAMENTI :</p> <p>Data : _____</p> <p>Scale 1:100</p> <p>Riferimenti Contingente</p> <p>_____</p>	<p>RIFERIMENTI :</p> <p>n° cartello CIRI TECNICA</p> <p>settore _____ n° elaborato _____</p> <p>S F 0 0 0 0 0 0</p>